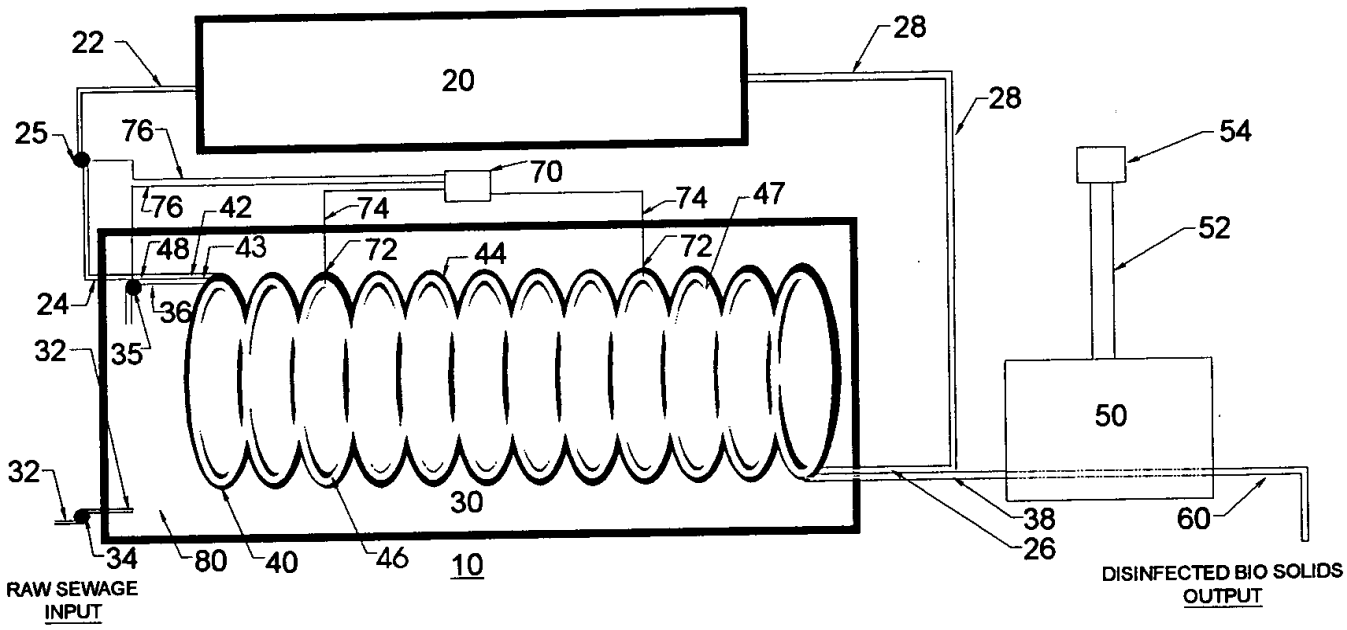
22
20
28
28
25
76
70
54
76
42
74
74
47
48
43
72
44
72
52
24
36
32
35
50
32
30
38
60
26
34
80
40
46
10
RAW SEWAGE INPUT
DISINFECTED BIO SOLIDS OUTPUT

FIGURE 1

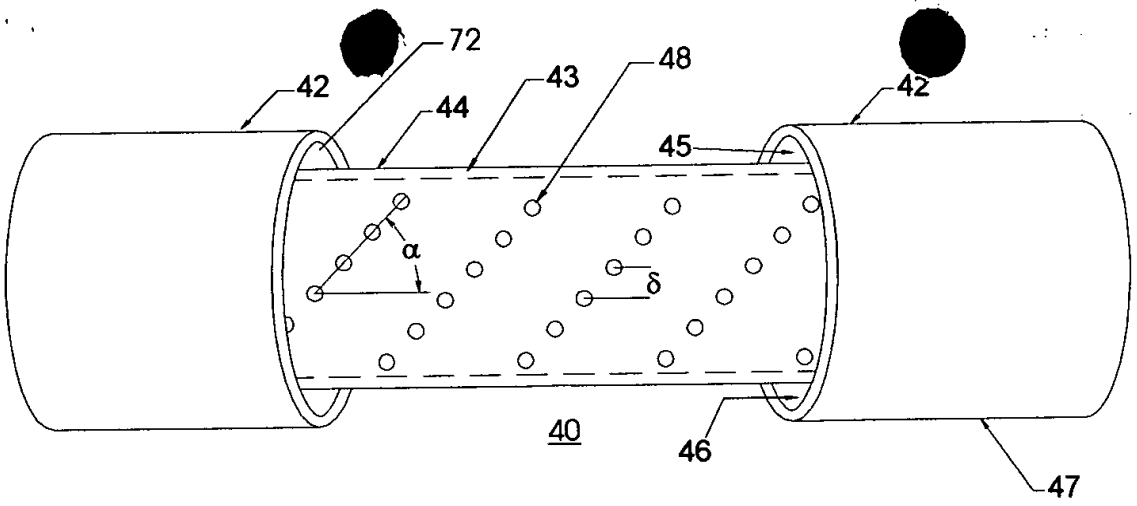

FIGURE 2

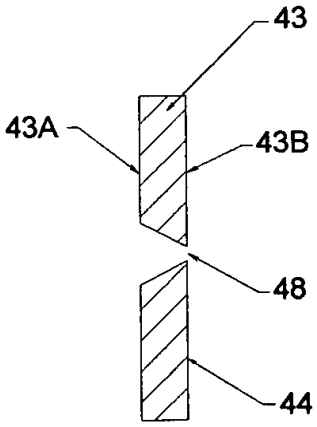

FIGURE 3A

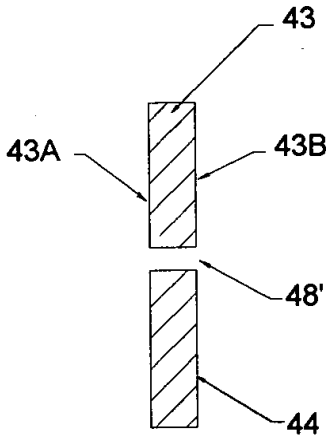

FIGURE 3B

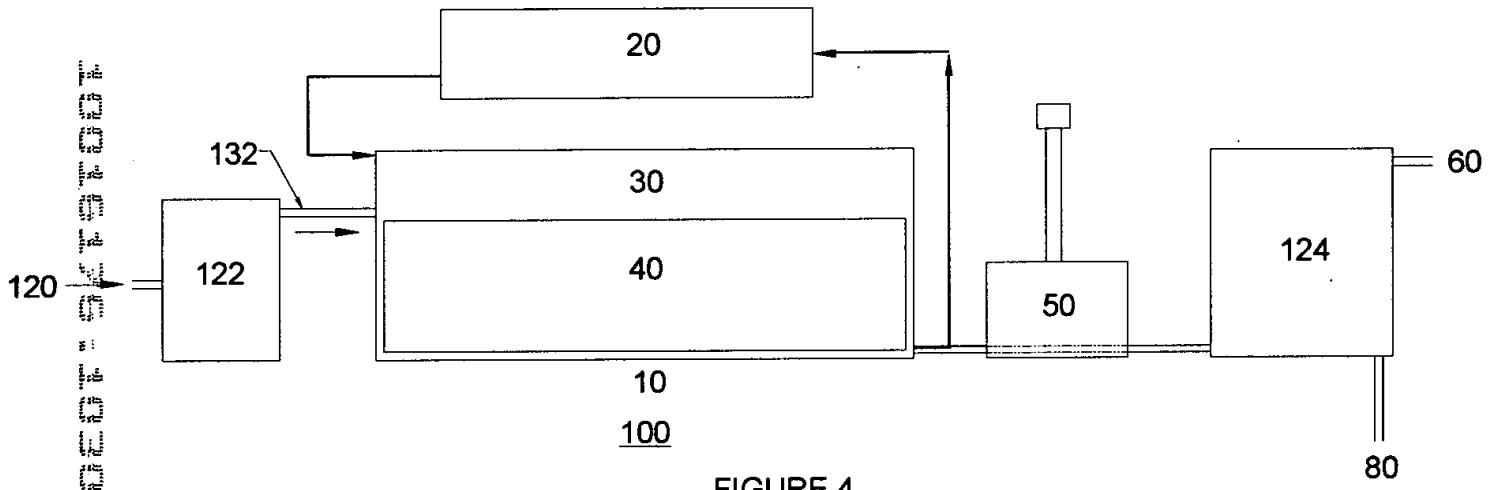

FIGURE 4

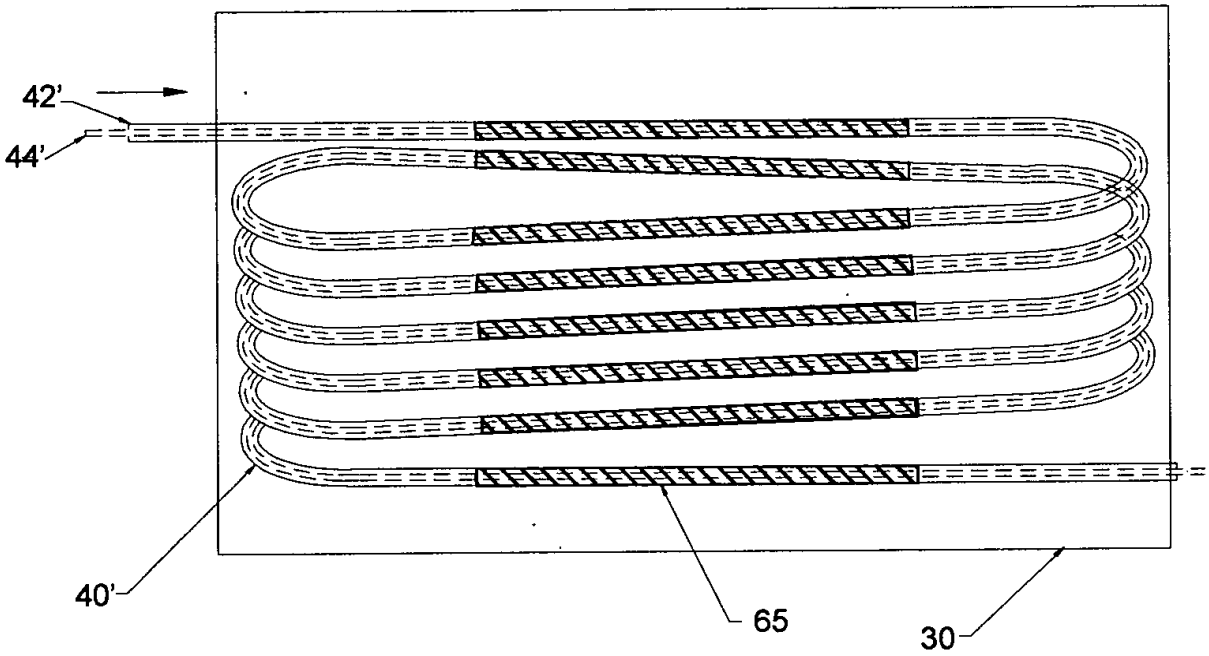

FIGURE 5

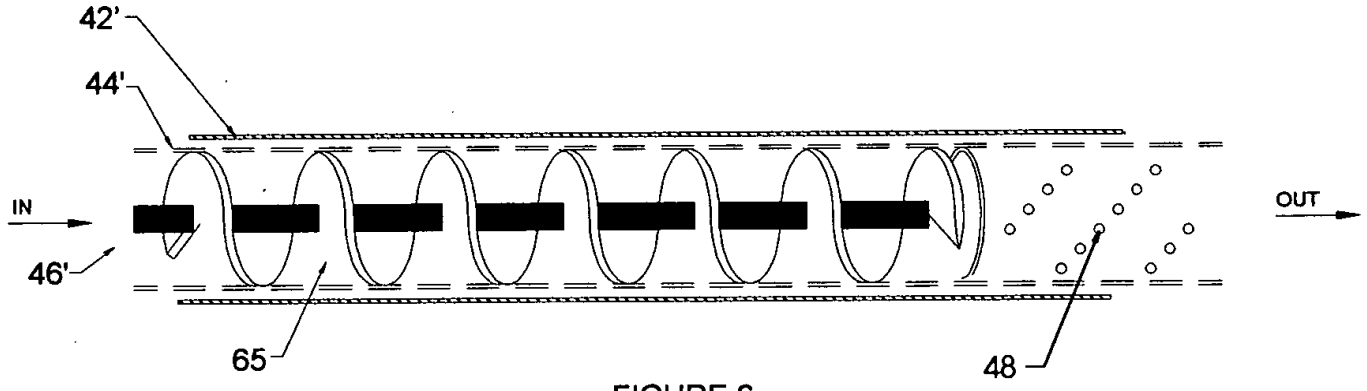

FIGURE 6

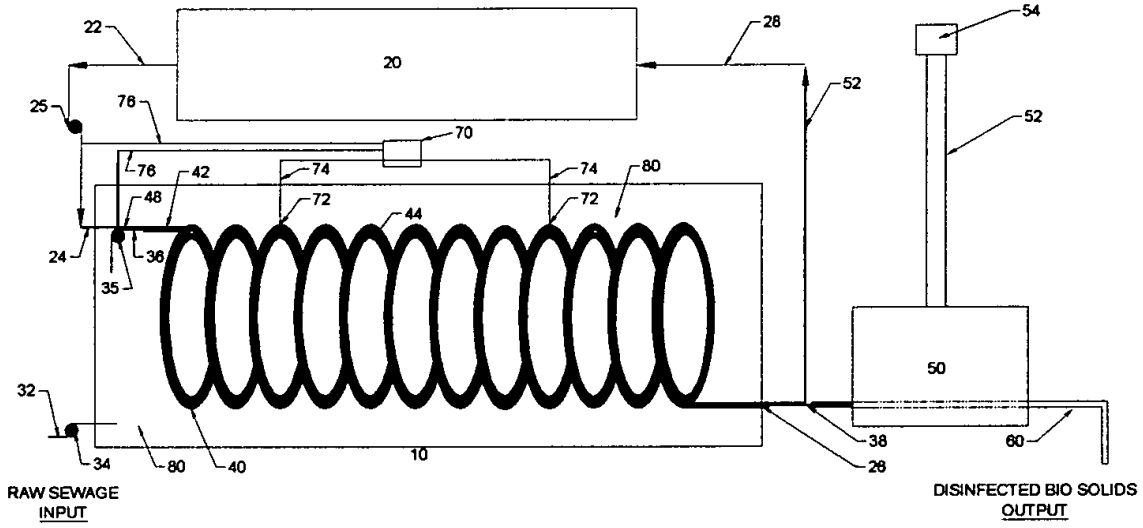
22
20
28
54
52
25
78
70
52
76
42
74
74
80
48
72
72
44
24
36
35
50
32
38
60
34
80
40
10
26
RAW SEWAGE
INPUT
DISINFECTED BIO SOLIDS
OUTPUT

FIGURE 1

2850-0 2005-12-16 09:56:38

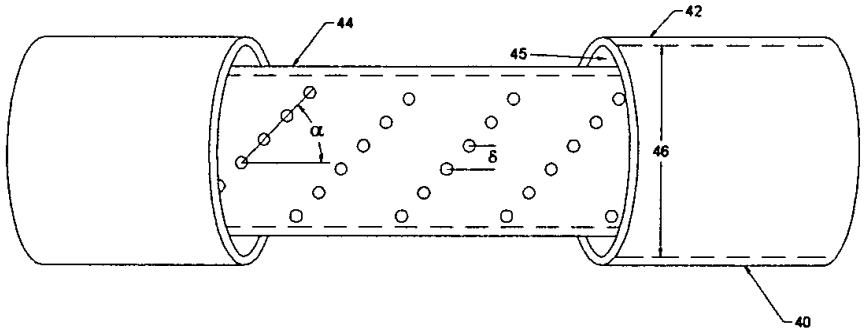

FIGURE 2

PROOF 7 of 9 pages

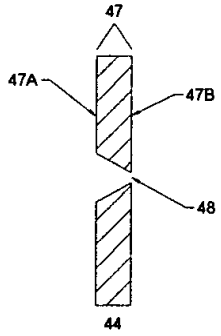

FIGURE 3A

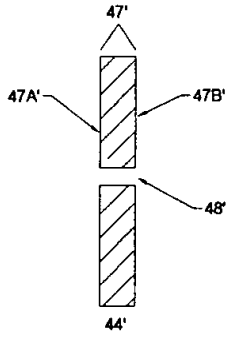

FIGURE 3B

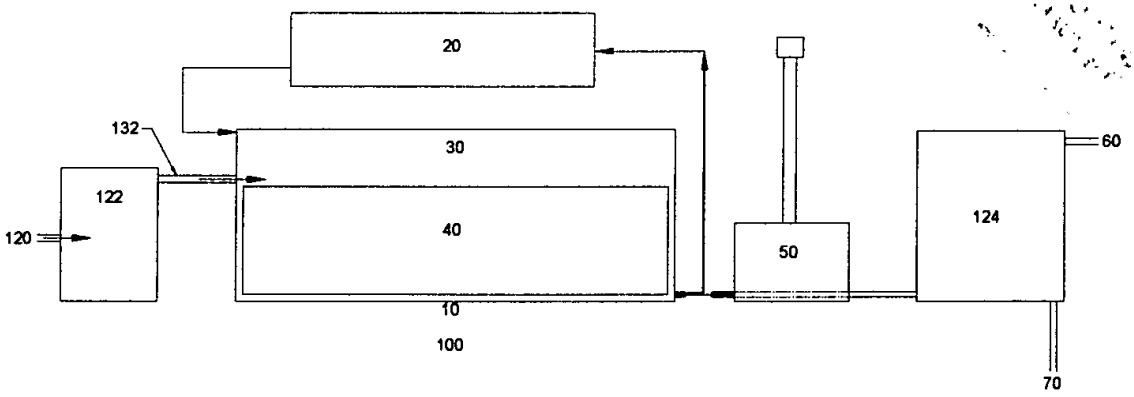

FIGURE 4

1001617/5 - 030502

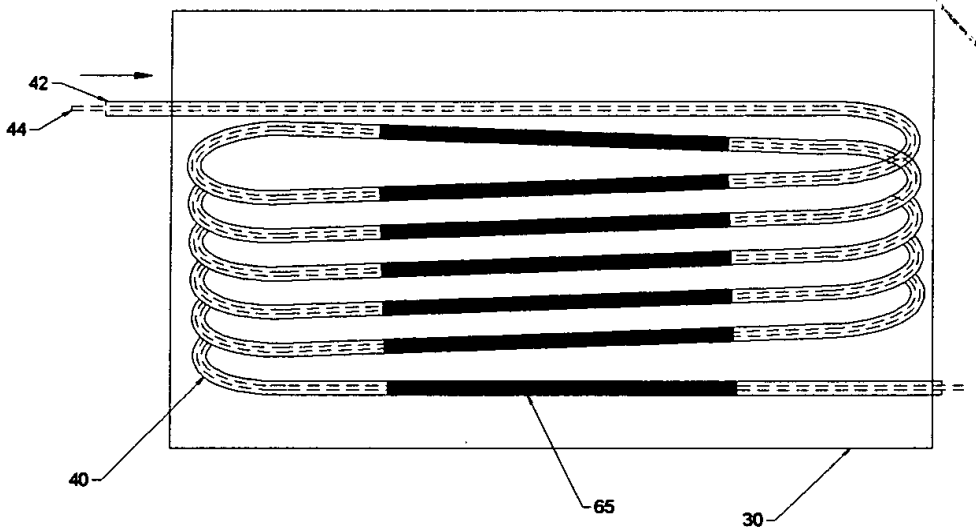

FIGURE 5

20050176 030606

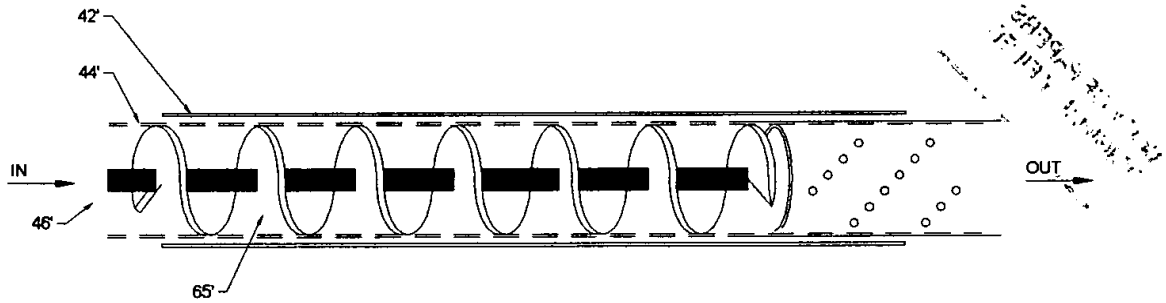

FIGURE 6